



Alarm Scan-appen i X-serien

App til download af data fra CO-detektorer, røgdetektorer og termiske detektorer i X-serien

Professionel hjemmesikkerhed

Honeywells Alarm Scan-app i X-serien gør det muligt for brugere af enhver alarm i X-serien at downloade data fra alarmerne til en smartenhed, så brugeren kan undersøge hændelser og oprette rapporter hvor som helst.

Alt, hvad du behøver at vide om, hvad der sker med dine CO-detektorer, røgdetektorer og termiske detektorer er kun ét tryk væk

Honeywells Alarm Scan-app i X-serien giver dig mulighed for at overføre loggede alarmer og fejl samt den generelle enhedsstatus fra alle aktiverede alarmer i X-serien til din iOS- eller Android-smartenhed.

Appen er designet til professionelle udlejere, gasteknikere, blikkenslagere og andre serviceudbydere, der er ansvarlige for at sikre lejernes sikkerhed eller udføre indledende installationer af alarmer i X-serien. Den hjælper med årlig vedligeholdelseskontrol eller -service og giver en nem måde at bekræfte hændelsesrapporter på. Installatører eller udlejere kan udvise overholdelse eller tilbyde en værdifuld service, der kan hjælpe med at opbygge deres omdømme som en professionel og pålidelig udbyder.

Hvis du har en enhed fra X-serien i dit hjem, og du er interesseret i at få mere detaljerede oplysninger om din alarms tilstand, er appen det perfekte værktøj til at afhjælpe dine sikkerhedsmæssige bekymringer og få ro i sindet om, at alt er under kontrol.

Sådan fungerer det

Du skal blot downloade appen til din Apple®- eller Android®-smartenhed og aktivere dataoverførslen på en alarm i X-serien, som er markeret med Alarm Scan-logoet, ved at trykke på enhedsknappen tre gange.

Inden for få sekunder oprettes en enhedsrapport. Du kan beslutte at overføre data fra flere enheder i boligkomplekset og kombinere enhedsrapporterne til en servicereport. Servicereporten kan deles via e-mail eller gemmes direkte i cloud-programmer som OneDrive®.



Scan denne QR-kode for at se en video, der hjælper dig med at komme i gang med appen. Alternativt kan du se videoen her: homesafety.honeywell.com/alarm+scan



FUNKTIONER OG FORDELE



Støjsvag datatransmission



Servicehistorik giver dig mulighed for at se alle tidligere udførte services



Trådløs overførsel uden behov for yderligere hardware



Indtast ekstra informationer og kommentarer manuelt, hvis det er nødvendigt



Fuld servicereportfunktionalitet – sparer tid på dokumentation af serviceeftersyn



Mulighed for at levere kombinerede rapporter fra flere enheder i boligkomplekset



Nem måde at demonstrere kravoverholdelse på



Få adgang til indsigt og anbefalinger vedrørende alarmens status



Letter den videre undersøgelse af CO- eller brandhændelser



Mulighed for at søge, slette og dele servicereporter via e-mail, OneDrive® og meget mere



Fungerer med alle standardalarmer i X-serien, der er markeret med Alarm Scan-logoet, inklusive eventuelt installerede trådløse moduler – der kræves ingen premium-modeller



Vælg mellem tre muligheder for at indtaste en serviceplacering: Automatisk udfyldning ved hjælp af GPS, manuelt indtastet eller husket fra tidligere service

Alarm Scan-appen i X-serien

Tekniske specifikationer

GENEREL FUNKTIONALITET

- Støjsvag datatransmission
- Detaljerede oplysninger med anbefalede handlinger for hver enhedsrapportthændelse
- **Serviceappoort:**
 - GPS-baserede adresseoplysninger for serviceappoort
 - PDF-filen kan deles via e-mail eller andre apps som OneDrive®
 - Fri tekstsøgning efter tidligere udførte serviceappoorter, f.eks. efter adresse
 - Anbefalede handlinger for hver serviceappoort
- **Smartapp:**
 - Automatiseret tildeling af enhedsrum og navn på tidligere scannede enheder
 - GPS-baserede adresseoplysninger for serviceappoort

OPLYSNINGER OM ALARMENHED OG TRÅDLØST MODUL

- Modelnavn og billede
- Resterende levetid
- Fjernelse fra monteringsplade
- Enhedstests
- Fremstillingsdato
- Serienummer

YDERLIGERE OPLYSNINGER OM ENHEDEN (INDTASTET MANUEL T)

- Installeret på en korrekt placering: Ja/Nej
- Ryddet for møbler: Ja/Nej
- Lyd afspilles under alarmtest: Ja/Nej
- I god stand: Ja/Nej
- Enheden skal udskiftes: Ja/Nej
- Yderligere kommentarer


FEJL- OG ALARMHÆNDELSE

- Højeste CO-koncentration under sidste CO-alarm
- Sidste forekomst og samlet mængde af:
 - CO-alarmer grupperet efter CO-koncentration: Høj (>300 ppm) / Middel (>100 ppm) / Lav (<100 ppm)
- Forvarsler
- Brandalarmer
- Baggrund for CO: Akkumulerede timer med CO-koncentration >20 ppm inden for de sidste 12 måneder
- Batteristatus: OK/mindre end 1 år tilbage/fejl
- Enhedsstatus: Ok/fejl
- Udløbsstatus: Ok/fejl
- Fjernstyringsfejl: Ok/fejl
- Støvniveau for røgalarm: Ok/middel/fejl

SYSTEMKRAV

- Smartenhed (telefon eller tablet)
- iOS 8.1 eller nyere
- Android 4.4 eller nyere
- For en optimal brugeroplevelse anbefaler vi følgende enheder:
 - iOS: iPhone 5 eller nyere. iPad 4 eller nyere
 - Android: Samsung S5 eller nyere. Samsung Tab A


Eksempel på skærbillede med CO-alarmhændelser:

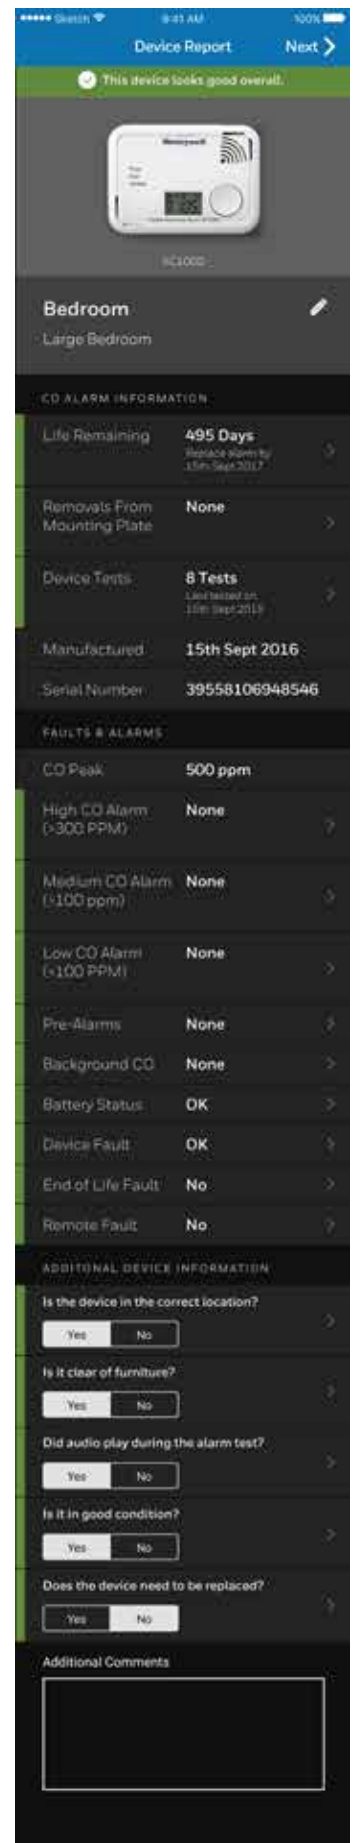

Generér og del rapporter med det samme: Servicerapport i PDF-format

Serviceoversigt

Rapporten giver et overblik over de alarmer, som er installeret og overvåget på en bestemt adresse. Denne oversigt indeholder oplysninger om modellen for hver alarm, dens position i lokalerne og driftsstatus samt eventuelle kommentarer, der måtte være indtastet manuelt.

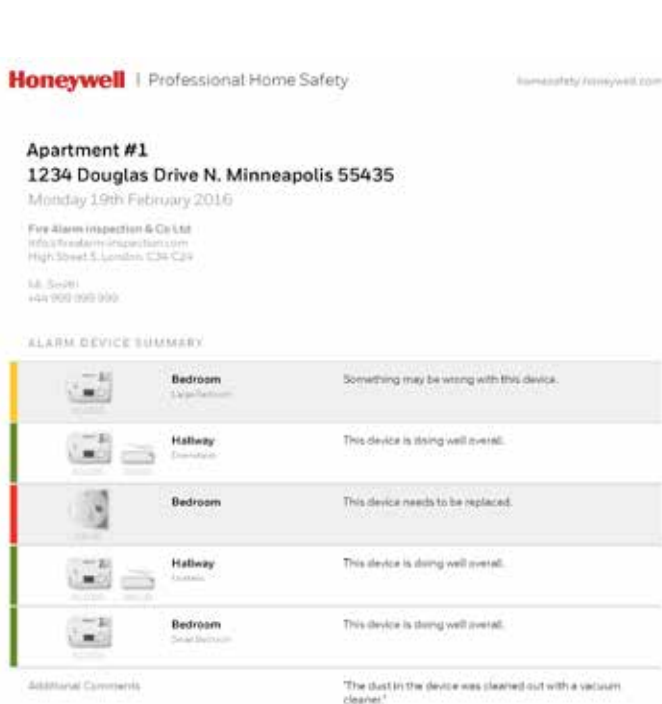

Oplysninger om enheden

For hver alarm gives der detaljerede oplysninger om status, tidligere alarm- og fejlhændelser samt anbefalede handlinger. De samme oplysninger er også tilgængelige direkte på din smartenhed.



DOWNLOAD APPEN

Scan QR-koden med din
smartenhed for at blive omdirigeret
til den tilsvarende appbutik,
hvor du vil kunne downloade
Alarm Scan-appen i X-serien.



Alarm Scan

Professionel hjemmesikkerhed

Få mere at vide på:

www.homesafety.honeywell.com
www.honeywellanalytics.com

Bemærk:
Selvom der er gjort alt for at sikre, at
nærværende udgivelse er korrekt, tager
vi intet ansvar for fejl eller udeladelser.
Oplysningerne kan ændres, herunder
gældende lov, og du opfordres kraftigt til at
indhente de senest gældende bestemmelser,
standarder og retningslinjer. Nærværende
udgivelse udgør ikke en kontraktlig aftale.

DS01184 | Rev 01 | 10/17
© 2017 Honeywell Analytics

Honeywell