

| 6. Szifikáció | |
|--|---|
| Megbízhatóság | |
| Érzékelés elve | XS100T: Kombinált optikai- és hőérzékelő XS100: Optikai érzékelő XH100: Hőérzékelő |
| Tanúsítványok | XS100T, XS100: CE EN 14604:2005 + AC:2008 XH100: BS5446-2:2003 BSI Kitemark jelzés |
| Egyéb megfelelőségek | RoHS, REACH, RED 2014/53/UE, EMC |
| Önellenzési funkció | XH100 5 másodpercenként; XS100/XS100T minden 15 másodpercig |
| Élettartam és garancia | 10 év |
| Üzemeltetési környezet | |
| Hőmérséklet | -10 és 55 °C között |
| Páratartalom | 25-95 % közötti relatív páratartalom (nem kondenzálódó) |
| IP besorolás | IPX2D |
| Elektromos csatlakozás és hálózatba kapcsolás | |
| Tápellátás | Hosszú élettartamú lítium elem, 3 V-os, beépített |
| Vezeték nélküli technológia | Külön megvásárolható vezeték nélküli XW100 csatlakozómodul segítségével |
| Alarm Scan | Kompatibilis az X-Series Alarm Scan alkalmazással, ami elérhető Google Play-en és az Apple iTunes store-ban |

| Felhasználói kezelőfelület | |
|------------------------------|---|
| Vizuális állapotjelző | Tápellátás: Zöld LED Riasztás: 3 db nagyméretű piros LED Hiba: Sárga LED Vezeték nélküli üzemmód jelző (ha besz-erelték a modult): Kék LED |
| Hangjelzés | >85 dB 3 m távolságból egyértelmű riasztási hangjelzéssel (3 csipogással) |
| Gomb | Ellenőrzés alacsony hangerővel Riasztás elnémítása Hiba elnémítása (12 óra) |
| Termék | |
| Méret | Ø 116 mm x 42 mm |
| Tömeg | 185 g |
| Csomagolás | |
| Típus | Kartondoboz euronyílással |
| Méretek | 119 x 119 x 55 mm |
| A csomag tartalma | Füst- vagy hőérzékelő beépített elemmel Szerelőkészlet: csavarok és tiplik Felhasználói útmutató |

| 21 |
|---|
| 10. A tápellátást jelző villogó fény kikapcsolása |

A vészjelző a hátlapra történő felhelyezését követően a zöld színű tápellátást jelző fény percenkénti villogással jelzi az elemek megfelelő állapotát. Mivel hálósobák esetében ez különösen zavaró lehet, a villogó jelzőfény kikapcsolható.

| Figyelmeztetés |
|---|
| A tápellátást jelző zöld LED villogása kikapcsolható, ez a művelet kizárólag a jelzőkészülék hátlapra történő felhelyezését követő 10 másodpercen belül végezhető el! |

A tápellátást jelző villogó fény kikapcsolásához nyomja meg a **TESZT/NÉMÍTÁS** gombot egymás után ötször, a készülék hátlapra történő felhelyezését követő 10 másodpercen belül. A tápellátást jelző zöld LED a **TESZT/NÉMÍTÁS** gomb minden egyes megnyomásakor felvillan. A kikapcsolás sikeressége esetén a **TÁPELLÁTÁS** zöld színű jelzőfénye ötször egymásután felvillan, rövid csipogás kíséretében.

| 25 |
|--------------------------------|
| 16. Hibaelhárítás és támogatás |

Amennyiben készüléke az összes utasítás alapos elolvasását követően sem működik, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a „Kapcsolat” részben feltüntetett elérhetőségeken. Szakértő munkatársaink valószínűleg gyorsan el tudják majd hárítani a problémát. Szükség esetén kérdésével a helyi forgalmazóhoz is fordulhat.


A jelzőkészülék javítás vagy csere céljából történő visszaküldése esetén helyezze a készüléket az eredeti csomagolásba, egy kartondobozba vagy egy bélelt borítékba, és mellékelje hozzá a hiba ismertetését tartalmazó levelet is. A szállítás során bekövetkező esetleges véletlenszerű bekapcsolás megelőzése érdekében a hátlapról való leszerelés útján kapcsolja ki a készüléket.

Kérjük, hívja fel a postai alkalmazottak figyelmét, hogy a csomag beépített elemeket tartalmaz, mivel azok korlátozás alá eső vagy adott esetben tiltott postai küldeménynek minősülhetnek.

A garanciális javításhoz a vásárlást igazoló számlát, vagy annak másolatát is mellékelni kell.

| 7. Felszerelés – Hova helyezzük a jelzőkészülékeket? |
|---|
| Ez a rész általános jellegű ajánlásokat fogalmaz meg az elemes füst- és hőérzékelők lakáscélú helyiségekben történő elhelyezésére vonatkozólag. Ne feledkezzen meg a helyi előírások és iránymutatások, betartásáról sem, szükség esetén kérjen fel szakembert a vészjelzők telepítésére. |
| A megfelelő füst- és hőérzékelő modell a készülék által védendő helyiség jellege függvényében választható ki. |
| Hova helyezzen Füstjelzőt (XS100T és XS100) A füstjelzőket ideális esetben a ház minden egyes szobájában fel kell szerelni, a konyha, a fürdőszoba és a garázs kivételével. Minimális követelmény, hogy legalább egy füstjelzőt a ház minden egyes szintjén fel kell szerelni, a lépcsőfeljárókat is beleértve. Általában az XS100 füstjelző tökéletesen megfelel e célra. Az XS100T optikai- és hőérzékelős füstjelzőt kifejezetten a menekülési útvonalak és lépcsőfeljárók mentén történő felszerelés céljából alakították ki, mivel az XS100T a keskeny vagy magas helyiségekben képződő hőt is érzékeli, ahol a füst esetleg nem jut el a készülékig. |
| Hova helyezzen hőérzékelőt (XH100) A hőérzékelőket olyan helyekre kell felszerelni, ahová a füstjelzőket nem ajánlott, mivel ezeket nem befolyásolja a füst, a gőz vagy a páralecsapódás. Így például konyhában, fürdőszobában vagy garázsban hőérzékelős tűzjelzőt kell alkalmazni. |
| 18 |
| 7. Felszerelés – Hova helyezzük a jelzőkészülékeket? (folytatás) |
| A jelzőkészülékek hálózatba kapcsolása A hálózatba kapcsolt jelzőkészülékek idejében figyelmeztetést adhatnak a rejtett, vagy az épület távolabbi pontján keletkezett tüzekről is. A hálózat működését az alábbi ábra mutatja. |
|  |
| 8. Felszerelés – Hova ne helyezzük a jelzőkészüléket? |
| Hova ne helyezzen füstjelzőt? (XS100T és XS100) Füstjelzők (XS100T, XS100) a fürdőszobán és a konyhában nem szerelhetők fel, mivel a gőz vagy a főzés során képződő füst és gázok téves riasztásokhoz vezethetnének, és hasonló módon a garázsban sem helyezhetők el, hiszen a gépkocsiból származó kipufogógáz aktiválná azokat. |
| Hova ne helyezzük a hőérzékelőt? (XH100) Nem szerelhetők fel hőérzékelők a ház azon pontjaira, ahová a helyi előírások értelmében az MSZ EN 14604 szabvány szerinti füstjelzőt kell telepíteni. Ha bizonytalan, kérje ki a helyi hivatásos, vagy önkéntes tűzoltó tanácsát. |
| 22 |
| 11. Az első bekapcsolás |

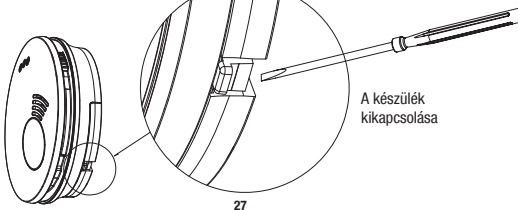
| 19 |
|--|
| 9. Telepítés – A jelzőkészülék felszerelése |
| A csomag tartalma: <ul style="list-style-type: none"> 1 db füst- és/vagy hőérzékelő 1 db hátlap Tiplik és csavarok Útmutató (jelen dokumentum) |
|  |
| A jelzőkészüléket jellemzően a vízszintes mennyezetre kell szerelni a hátlap segítségével. A hátlap csavarokkal történő mennyezeti rögzítéséhez akár a hátlapon található középső lyuk, vagy a két darab nyílás is használható (lásd az ábrát). |
| A jelzőkészülék a hátlapra történő rögzítésekor bekapcsol. |
| <i>Megjegyzés: Speciális esetekben a jelzőkészülék a falra is felszerelhető.</i> |
| 23 |
| 13. A jelzőkészülék kikapcsolása |
| A jelzőkészüléket a hátlapról történő eltávolítás kikapcsolja. A jelzőkészülék levételéhez nyomja meg a hátlap szélén található rögzítőfület, majd a hátlapról oldal irányban csúsztassa le a készüléket. Amennyiben a rögzítőfület korábban kitörték, óvatosan helyezzen egy kisméretű csavarhúzózt a nyílásba, és a készülék oldalra csúsztatása előtt finoman nyomja be a csavarhúzózt. |
|  |
| 27 |
| 19. Garancia |
| A Honeywell a Használati és telepítési útmutatóban meghatározottak szerint az új füst- és hőérzékelőkre a vásárlás időpontjától számított tíz évig, vagy a készülék oldalán feltüntetett lejáratí időpontig terjedő garanciát biztosít a végfelhasználók számára. A két időpont közül a korábban bekövetkező az irányadó. |
| A garanciális időszak során a füst- és hőérzékelő anyag- vagy gyártási hibás alkatrészeit a saját megítélésünk alapján megjavítjuk, illetve ugyanolyan vagy hasonló termékre kicseréljük. |
| Semmilyen körülmények között nem vagyunk kötelesek megjavítani vagy kicserélni a termékeket azon hibák miatt, amelyeket nem rendeltetésszerű használat, hanyagság vagy nem megfelelő tárolás, nem a használati útmutatóban foglaltak szerint való használat vagy karbantartás okozott, illetve olyan készülékeket, amelyeken módosítást végeztek, vagy megpróbálták szétszerelni. |
| A Honeywell által a füst- és tűzjelzőkre nyújtott jótállás önkéntes jótállásnak minősül és kizárólag a füst- és tűzjelző készülékre vonatkozik. A jótállás következménykárokra nem terjed ki. |
| Semmi esetre sem vagyunk felelősek a) közvetett, közvetlen, véletlenszerűen bekövetkezett vagy következményszerű károktért; b) az üzletvitel megszakításából eredő károktért; c) elmaradt haszonért; d) elmaradt árbevételért; e) ingatlan vagy tőke használatának a kimaradásából eredő veszteségekért; f) a várt megtakarítások elmaradásáért, illetve adatvesztésért. |

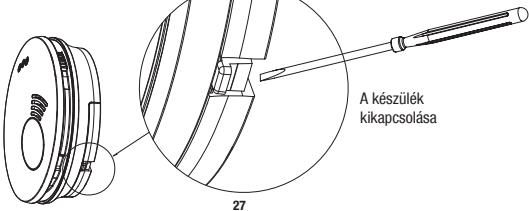
| 26 |
|---|
| 17. A hasznos élettartam vége |
|  |
| A termék megfelel az Elektromos és elektronikus berendezések hulladékaíról (WEEE) szóló 2002/96/EK irányelv előírásainak. |
| Az ilyen vagy hasonló szimbólumokkal ellátott alkatrészek vagy részegységek a háztartási és telepítési hulladékoktól elkülönítve kezelendők. Az elektromos termékek hulladékait (a készülék hasznos élettartamát követően) speciális ártalmatlanítást végző WEEE létesítményekben kell ártalmatlanítani és hasznosítani. |
|  |
| A WEEE termékek újrahasznosítására vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot az illetékes helyi önkormányzattal, a forgalmazóval vagy a gyártóval. |
| 18. Felelősség kizárása |
| A füst- és hőérzékelőket úgy alakították ki, hogy figyelmeztessék a felhasználókat a potenciálisan veszélyes füst vagy tűz jelenlétére. A tűz megszüntetésére, valamint a tűzfészekek felkutatására nem alkalmasak. A Honeywell semmilyen körülmények között nem vállal anyagi felelősséget olyan tűzfelderítéssel vagy szervizhívással kapcsolatosan, amelyet a riasztás alapján kezdeményeztek. |
| A por és a rovarok okozta, teljességgel kiszámíthatatlan szennyeződések rajtunk kívül álló okoknak minősülnek és a szokásos mértékű elhasználódás részének tekintendők. Ebből kifolyólag a jótállás a szennyeződésekre nem vonatkozik. |

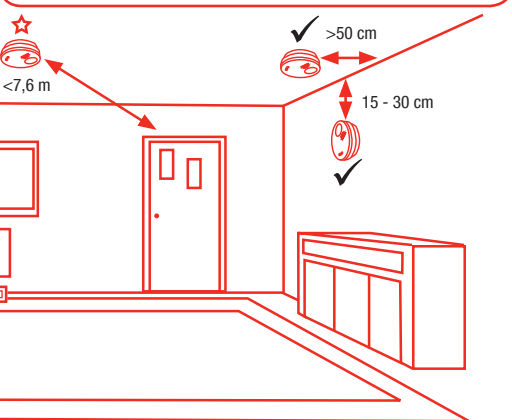
| 26 |
|---|
| 17. A hasznos élettartam vége |
|  |
| A termék megfelel az Elektromos és elektronikus berendezések hulladékaíról (WEEE) szóló 2002/96/EK irányelv előírásainak. |
| Az ilyen vagy hasonló szimbólumokkal ellátott alkatrészek vagy részegységek a háztartási és telepítési hulladékoktól elkülönítve kezelendők. Az elektromos termékek hulladékait (a készülék hasznos élettartamát követően) speciális ártalmatlanítást végző WEEE létesítményekben kell ártalmatlanítani és hasznosítani. |
|  |
| A WEEE termékek újrahasznosítására vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot az illetékes helyi önkormányzattal, a forgalmazóval vagy a gyártóval. |
| 18. Felelősség kizárása |
| A füst- és hőérzékelőket úgy alakították ki, hogy figyelmeztessék a felhasználókat a potenciálisan veszélyes füst vagy tűz jelenlétére. A tűz megszüntetésére, valamint a tűzfészekek felkutatására nem alkalmasak. A Honeywell semmilyen körülmények között nem vállal anyagi felelősséget olyan tűzfelderítéssel vagy szervizhívással kapcsolatosan, amelyet a riasztás alapján kezdeményeztek. |
| A por és a rovarok okozta, teljességgel kiszámíthatatlan szennyeződések rajtunk kívül álló okoknak minősülnek és a szokásos mértékű elhasználódás részének tekintendők. Ebből kifolyólag a jótállás a szennyeződésekre nem vonatkozik. |

| 7. Felszerelés – Hova helyezzük a jelzőkészülékeket? |
|--|
| Megfelelő felszerelési pontok A jelzőkészüléket a mennyezetre, a szoba középpontjához eső legközelebbi pontra, de a falaktól és a világítótestektől számított legalább 50 cm-es távolságra kell felszerelni. Ezáltal megelőzhető, hogy a szoba sarkaiban megálló mozdulatlan levegő vagy a világítótestek meggátolják vészjelzőt a füst korai érzékelésében. |
|  |
| <div> <div> <div>★</div> <div>Optimális</div> </div> <div> <div>✓</div> <div>Elfogadható</div> </div> </div> <div> <div> <div>★</div> <div>Optimális</div> </div> <div> <div>✓</div> <div>Elfogadható</div> </div> </div> <div> <div> <div>★</div> <div>Optimális</div> </div> <div> <div>✓</div> <div>Elfogadható</div> </div> </div> |
| A jelzőkészüléket olyan helyre kell felszerelni, hogy az általa kibocsátott riasztások alvás közben is hallhatóak legyenek, így például a hálószoba előtti előszobában. Az előszobai elhelyezés abban is segít, hogy időben észlelhessük ha az alsó szintről kiinduló füst a lépcsőn keresztül kezd áttérjedni a felső szintre. |
| 19 |
| 9. Telepítés – A jelzőkészülék felszerelése |

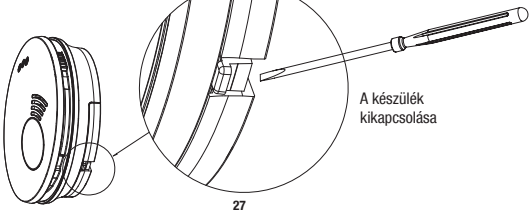
| 20 |
|--|
| 9. Telepítés – A jelzőkészülék felszerelése |
| A jelzőkészülék mennyezetre történő felszerelése Mennyezetre szereléskor elegendő a középső lyuk használata, azonban rögzített tájolás esetén a két darab nyílás is alkalmazható |
| <ol style="list-style-type: none"> Helyezze a hátlapot oda, ahová a készüléket fel szeretné szerelni. Ceruzával jelölje be a csavar furathelyét. Fúrjon egy vagy két darab 5 mm átmérőjű és >25 mm mélységű lyukat, majd helyezze be a mellékelt műanyag tipliket. Csavarozza a hátlapot a mennyezethez a mellékelt csavarok segítségével. |
| A jelzőkészülék falra történő felszerelése Speciális esetekben a jelzőkészüléket javasolt a mennyezet helyett inkább a falra felszerelni. Nagy belmagasságú, vagy függőleges irányban hosszán egy légtérrel rendelkező helyek, például lépcsőfeljárók esetében, ahol a gyorsan terjedő füst és hő elkerülheti a helyiség (lokális) mennyezetét (pl.: lépcsőfordulók alatti részeket). A lépcső felett elhelyezett vészjelző villogása figyelmeztetheti a felső szinten tartózkodókat az alsó szintet érintő veszélyre még mielőtt elindulnának lefelé a lépcsőn. |
| Ha ezt a megoldást választja, a jelzőkészülékeket olyan helyre – a sarkoktól és a különböző akadályoktól távol – szerelje fel, ahol azok fényjelzései a felső szintről is jól láthatók. |
| Bár az eljárás a mennyezeti felszereléssel azonos, célszerű a hátlapot olyan helyzetben rögzíteni, hogy a rögzítőfül később könnyen elérhető legyen (pl. oldalról, vagy alulról). |
| 24 |
| 14. Festési és építési munkálatok |

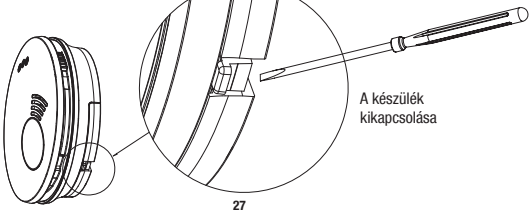
| 23 |
|--|
| 13. A jelzőkészülék kikapcsolása |
| A jelzőkészüléket a hátlapról történő eltávolítás kikapcsolja. A jelzőkészülék levételéhez nyomja meg a hátlap szélén található rögzítőfület, majd a hátlapról oldal irányban csúsztassa le a készüléket. Amennyiben a rögzítőfület korábban kitörték, óvatosan helyezzen egy kisméretű csavarhúzózt a nyílásba, és a készülék oldalra csúsztatása előtt finoman nyomja be a csavarhúzózt. |
|  |
| 27 |
| 19. Garancia |
| A Honeywell a Használati és telepítési útmutatóban meghatározottak szerint az új füst- és hőérzékelőkre a vásárlás időpontjától számított tíz évig, vagy a készülék oldalán feltüntetett lejáratí időpontig terjedő garanciát biztosít a végfelhasználók számára. A két időpont közül a korábban bekövetkező az irányadó. |
| A garanciális időszak során a füst- és hőérzékelő anyag- vagy gyártási hibás alkatrészeit a saját megítélésünk alapján megjavítjuk, illetve ugyanolyan vagy hasonló termékre kicseréljük. |
| Semmilyen körülmények között nem vagyunk kötelesek megjavítani vagy kicserélni a termékeket azon hibák miatt, amelyeket nem rendeltetésszerű használat, hanyagság vagy nem megfelelő tárolás, nem a használati útmutatóban foglaltak szerint való használat vagy karbantartás okozott, illetve olyan készülékeket, amelyeken módosítást végeztek, vagy megpróbálták szétszerelni. |
| A Honeywell által a füst- és tűzjelzőkre nyújtott jótállás önkéntes jótállásnak minősül és kizárólag a füst- és tűzjelző készülékre vonatkozik. A jótállás következménykárokra nem terjed ki. |
| Semmi esetre sem vagyunk felelősek a) közvetett, közvetlen, véletlenszerűen bekövetkezett vagy következményszerű károktért; b) az üzletvitel megszakításából eredő károktért; c) elmaradt haszonért; d) elmaradt árbevételért; e) ingatlan vagy tőke használatának a kimaradásából eredő veszteségekért; f) a várt megtakarítások elmaradásáért, illetve adatvesztésért. |

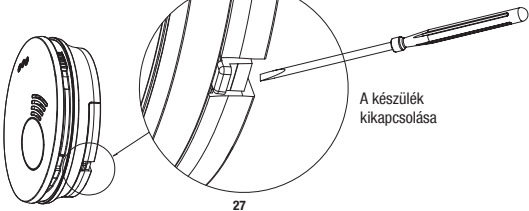
| 23 |
|--|
| 13. A jelzőkészülék kikapcsolása |
| A jelzőkészüléket a hátlapról történő eltávolítás kikapcsolja. A jelzőkészülék levételéhez nyomja meg a hátlap szélén található rögzítőfület, majd a hátlapról oldal irányban csúsztassa le a készüléket. Amennyiben a rögzítőfület korábban kitörték, óvatosan helyezzen egy kisméretű csavarhúzózt a nyílásba, és a készülék oldalra csúsztatása előtt finoman nyomja be a csavarhúzózt. |
|  |
| 27 |
| 19. Garancia |
| A Honeywell a Használati és telepítési útmutatóban meghatározottak szerint az új füst- és hőérzékelőkre a vásárlás időpontjától számított tíz évig, vagy a készülék oldalán feltüntetett lejáratí időpontig terjedő garanciát biztosít a végfelhasználók számára. A két időpont közül a korábban bekövetkező az irányadó. |
| A garanciális időszak során a füst- és hőérzékelő anyag- vagy gyártási hibás alkatrészeit a saját megítélésünk alapján megjavítjuk, illetve ugyanolyan vagy hasonló termékre kicseréljük. |
| Semmilyen körülmények között nem vagyunk kötelesek megjavítani vagy kicserélni a termékeket azon hibák miatt, amelyeket nem rendeltetésszerű használat, hanyagság vagy nem megfelelő tárolás, nem a használati útmutatóban foglaltak szerint való használat vagy karbantartás okozott, illetve olyan készülékeket, amelyeken módosítást végeztek, vagy megpróbálták szétszerelni. |
| A Honeywell által a füst- és tűzjelzőkre nyújtott jótállás önkéntes jótállásnak minősül és kizárólag a füst- és tűzjelző készülékre vonatkozik. A jótállás következménykárokra nem terjed ki. |
| Semmi esetre sem vagyunk felelősek a) közvetett, közvetlen, véletlenszerűen bekövetkezett vagy következményszerű károktért; b) az üzletvitel megszakításából eredő károktért; c) elmaradt haszonért; d) elmaradt árbevételért; e) ingatlan vagy tőke használatának a kimaradásából eredő veszteségekért; f) a várt megtakarítások elmaradásáért, illetve adatvesztésért. |

| Figyelmeztetés |
|--|
| A telepítő felelőssége annak biztosítása, hogy a termék telepítése megfelelően a hatályos rendelkezéseknek. Ha kétsége van, akkor forduljon illetékes szakemberhez. |
|  |
| <div> <div> <div>★</div> <div>Optimális</div> </div> <div> <div>✓</div> <div>Elfogadható</div> </div> </div> <div> <div> <div>★</div> <div>Optimális</div> </div> <div> <div>✓</div> <div>Elfogadható</div> </div> </div> <div> <div> <div>★</div> <div>Optimális</div> </div> <div> <div>✓</div> <div>Elfogadható</div> </div> </div> |
| A jelzőkészüléket olyan helyre kell felszerelni, hogy az általa kibocsátott riasztások alvás közben is hallhatóak legyenek, így például a hálószoba előtti előszobában. Az előszobai elhelyezés abban is segít, hogy időben észlelhessük ha az alsó szintről kiinduló füst a lépcsőn keresztül kezd áttérjedni a felső szintre. |
| 19 |
| 9. Telepítés – A jelzőkészülék felszerelése |

| 20 |
|--|
| 9. Telepítés – A jelzőkészülék felszerelése |
| A jelzőkészülék mennyezetre történő felszerelése Mennyezetre szereléskor elegendő a középső lyuk használata, azonban rögzített tájolás esetén a két darab nyílás is alkalmazható |
| <ol style="list-style-type: none"> Helyezze a hátlapot oda, ahová a készüléket fel szeretné szerelni. Ceruzával jelölje be a csavar furathelyét. Fúrjon egy vagy két darab 5 mm átmérőjű és >25 mm mélységű lyukat, majd helyezze be a mellékelt műanyag tipliket. Csavarozza a hátlapot a mennyezethez a mellékelt csavarok segítségével. |
| A jelzőkészülék falra történő felszerelése Speciális esetekben a jelzőkészüléket javasolt a mennyezet helyett inkább a falra felszerelni. Nagy belmagasságú, vagy függőleges irányban hosszán egy légtérrel rendelkező helyek, például lépcsőfeljárók esetében, ahol a gyorsan terjedő füst és hő elkerülheti a helyiség (lokális) mennyezetét (pl.: lépcsőfordulók alatti részeket). A lépcső felett elhelyezett vészjelző villogása figyelmeztetheti a felső szinten tartózkodókat az alsó szintet érintő veszélyre még mielőtt elindulnának lefelé a lépcsőn. |
| Ha ezt a megoldást választja, a jelzőkészülékeket olyan helyre – a sarkoktól és a különböző akadályoktól távol – szerelje fel, ahol azok fényjelzései a felső szintről is jól láthatók. |
| Bár az eljárás a mennyezeti felszereléssel azonos, célszerű a hátlapot olyan helyzetben rögzíteni, hogy a rögzítőfül később könnyen elérhető legyen (pl. oldalról, vagy alulról). |
| 24 |
| 14. Festési és építési munkálatok |

| 23 |
|--|
| 13. A jelzőkészülék kikapcsolása |
| A jelzőkészüléket a hátlapról történő eltávolítás kikapcsolja. A jelzőkészülék levételéhez nyomja meg a hátlap szélén található rögzítőfület, majd a hátlapról oldal irányban csúsztassa le a készüléket. Amennyiben a rögzítőfület korábban kitörték, óvatosan helyezzen egy kisméretű csavarhúzózt a nyílásba, és a készülék oldalra csúsztatása előtt finoman nyomja be a csavarhúzózt. |
|  |
| 27 |
| 19. Garancia |
| A Honeywell a Használati és telepítési útmutatóban meghatározottak szerint az új füst- és hőérzékelőkre a vásárlás időpontjától számított tíz évig, vagy a készülék oldalán feltüntetett lejáratí időpontig terjedő garanciát biztosít a végfelhasználók számára. A két időpont közül a korábban bekövetkező az irányadó. |
| A garanciális időszak során a füst- és hőérzékelő anyag- vagy gyártási hibás alkatrészeit a saját megítélésünk alapján megjavítjuk, illetve ugyanolyan vagy hasonló termékre kicseréljük. |
| Semmilyen körülmények között nem vagyunk kötelesek megjavítani vagy kicserélni a termékeket azon hibák miatt, amelyeket nem rendeltetésszerű használat, hanyagság vagy nem megfelelő tárolás, nem a használati útmutatóban foglaltak szerint való használat vagy karbantartás okozott, illetve olyan készülékeket, amelyeken módosítást végeztek, vagy megpróbálták szétszerelni. |
| A Honeywell által a füst- és tűzjelzőkre nyújtott jótállás önkéntes jótállásnak minősül és kizárólag a füst- és tűzjelző készülékre vonatkozik. A jótállás következménykárokra nem terjed ki. |
| Semmi esetre sem vagyunk felelősek a) közvetett, közvetlen, véletlenszerűen bekövetkezett vagy következményszerű károktért; b) az üzletvitel megszakításából eredő károktért; c) elmaradt haszonért; d) elmaradt árbevételért; e) ingatlan vagy tőke használatának a kimaradásából eredő veszteségekért; f) a várt megtakarítások elmaradásáért, illetve adatvesztésért. |

| 23 |
|--|
| 13. A jelzőkészülék kikapcsolása |
| A jelzőkészüléket a hátlapról történő eltávolítás kikapcsolja. A jelzőkészülék levételéhez nyomja meg a hátlap szélén található rögzítőfület, majd a hátlapról oldal irányban csúsztassa le a készüléket. Amennyiben a rögzítőfület korábban kitörték, óvatosan helyezzen egy kisméretű csavarhúzózt a nyílásba, és a készülék oldalra csúsztatása előtt finoman nyomja be a csavarhúzózt. |
|  |
| 27 |
| 19. Garancia |
| A Honeywell a Használati és telepítési útmutatóban meghatározottak szerint az új füst- és hőérzékelőkre a vásárlás időpontjától számított tíz évig, vagy a készülék oldalán feltüntetett lejáratí időpontig terjedő garanciát biztosít a végfelhasználók számára. A két időpont közül a korábban bekövetkező az irányadó. |
| A garanciális időszak során a füst- és hőérzékelő anyag- vagy gyártási hibás alkatrészeit a saját megítélésünk alapján megjavítjuk, illetve ugyanolyan vagy hasonló termékre kicseréljük. |
| Semmilyen körülmények között nem vagyunk kötelesek megjavítani vagy kicserélni a termékeket azon hibák miatt, amelyeket nem rendeltetésszerű használat, hanyagság vagy nem megfelelő tárolás, nem a használati útmutatóban foglaltak szerint való használat vagy karbantartás okozott, illetve olyan készülékeket, amelyeken módosítást végeztek, vagy megpróbálták szétszerelni. |
| A Honeywell által a füst- és tűzjelzőkre nyújtott jótállás önkéntes jótállásnak minősül és kizárólag a füst- és tűzjelző készülékre vonatkozik. A jótállás következménykárokra nem terjed ki. |
| Semmi esetre sem vagyunk felelősek a) közvetett, közvetlen, véletlenszerűen bekövetkezett vagy következményszerű károktért; b) az üzletvitel megszakításából eredő károktért; c) elmaradt haszonért; d) elmaradt árbevételért; e) ingatlan vagy tőke használatának a kimaradásából eredő veszteségekért; f) a várt megtakarítások elmaradásáért, illetve adatvesztésért. |

| 23 |
|--|
| 13. A jelzőkészülék kikapcsolása |
| A jelzőkészüléket a hátlapról történő eltávolítás kikapcsolja. A jelzőkészülék levételéhez nyomja meg a hátlap szélén található rögzítőfület, majd a hátlapról oldal irányban csúsztassa le a készüléket. Amennyiben a rögzítőfület korábban kitörték, óvatosan helyezzen egy kisméretű csavarhúzózt a nyílásba, és a készülék oldalra csúsztatása előtt finoman nyomja be a csavarhúzózt. |
|  |
| 27 |
| 19. Garancia |
| A Honeywell a Használati és telepítési útmutatóban meghatározottak szerint az új füst- és hőérzékelőkre a vásárlás időpontjától számított tíz évig, vagy a készülék oldalán feltüntetett lejáratí időpontig terjedő garanciát biztosít a végfelhasználók számára. A két időpont közül a korábban bekövetkező az irányadó. |
| A garanciális időszak során a füst- és hőérzékelő anyag- vagy gyártási hibás alkatrészeit a saját megítélésünk alapján megjavítjuk, illetve ugyanolyan vagy hasonló termékre kicseréljük. |
| Semmilyen körülmények között nem vagyunk kötelesek megjavítani vagy kicserélni a termékeket azon hibák miatt, amelyeket nem rendeltetésszerű használat, hanyagság vagy nem megfelelő tárolás, nem a használati útmutatóban foglaltak szerint való használat vagy karbantartás okozott, illetve olyan készülékeket, amelyeken módosítást végeztek, vagy megpróbálták szétszerelni. |
| A Honeywell által a füst- és tűzjelzőkre nyújtott jótállás önkéntes jótállásnak minősül és kizárólag a füst- és tűzjelző készülékre vonatkozik. A jótállás következménykárokra nem terjed ki. |
| Semmi esetre sem vagyunk felelősek a) közvetett, közvetlen, véletlenszerűen bekövetkezett vagy következményszerű károktért; b) az üzletvitel megszakításából eredő károktért; c) elmaradt haszonért; d) elmaradt árbevételért; e) ingatlan vagy tőke használatának a kimaradásából eredő veszteségekért; f) a várt megtakarítások elmaradásáért, illetve adatvesztésért. |

| 23 |
|--|
| 13. A jelzőkészülék kikapcsolása |
| A jelzőkészüléket a hátlapról történő eltávolítás kikapcsolja. A jelzőkészülék levételéhez nyomja meg a hátlap szélén található rögzítőfület, majd a hátlapról oldal irányban csúsztassa le a készüléket. Amennyiben a rögzítőfület korábban kitörték, óvatosan helyezzen egy kisméretű csavarhúzózt a nyílásba, és a készülék oldalra csúsztatása előtt finoman nyomja be a csavarhúzózt. |
| |